

---

## LISÄKIRJE 2 RAK

---


2017-05-08

### **Suunnitelmapäivitykset- ja lisäykset**

- Vuorikatu 27:n betoniset parvekkeet uusitaan. Parvekkeiden uusimisesta on tehty suunnitelmat R12 – R17.
- C-portaan 3- ja 4- kerroksen väliin tehdään massiivitiilimuuraus arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. Muuraus tulee 4. kerroksen parvekelaatan tukipinnaksi. Muuraus NRT-punatiilistä (270x130x75) tiilet limittäen. Muurauslaasti pakkasenkestävää. Puristuslujuusluokka M10.
- AP101 liitteenä

KOHDE  
KUVAKUKKO

SISÄLTÖ  
Alapohjan rakennetyyppi

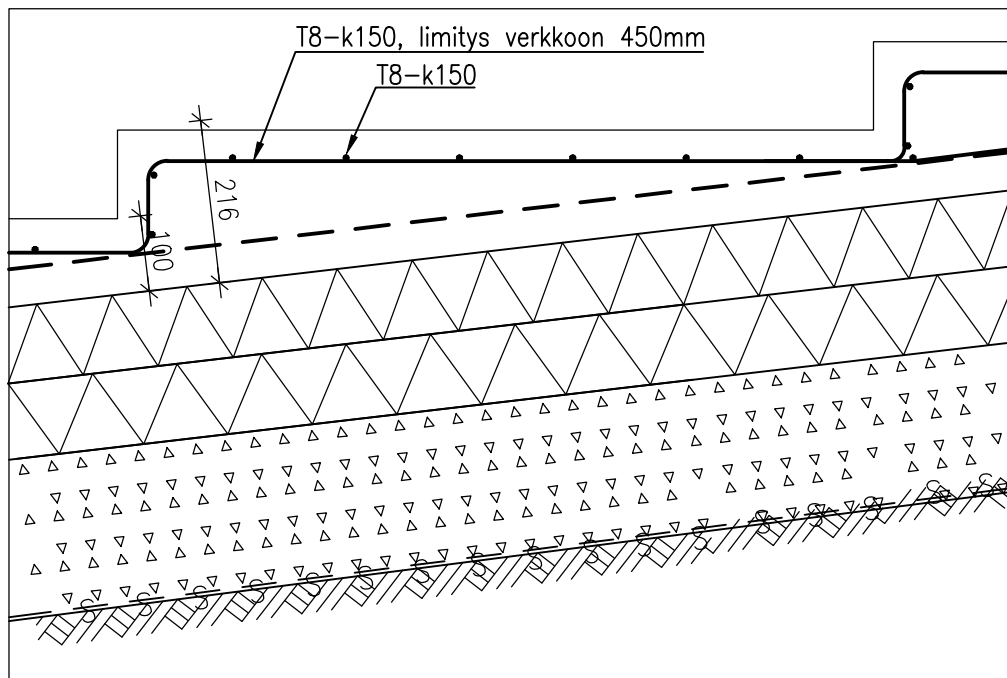

Lattianpinnoite arkkitehdin suunnitelman mukaan.  
Sementtiliiman poisto. Timanttihionta.

- 5mm Tasoite (alkalisuoja) (A2-s1-d0) tiloissa joihin tulee lattianpinnoitteeksi muovimatto. Mikäli pinnoitteeksi tulee jokin muu kuin muovimatto ei tasoitteen käyttö ole välttämätöntä.
- 100–216mm Teräsbetonilaatta. Betoni C25/30. Keskeinen raudoitus #8/8–150/150 + kuvassa näkyvä portaiden raudoitus.  
Suodatinkangas, käyttöluokka N2
- 200 mm EPS 200 lattia. Pitkäaikainen puristuskestävyys 60 KN/m<sup>2</sup>.
- >=300mm Tiivistetty salaojasepeli Ø 6...16 mm.  
Suodatinkangas, käyttöluokka N3  
Perusmaa kallistettu salaojiin.

**TOTEUTUSOHJEET:**

- laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin varustetaan irrotuskaistalla ja ilmansululla.
- rakenteen sallittu kosteus ja mittaus asiakirjan ”ohje lattioiden pinnoitettavuudesta ja käsittelyistä” mukaan
- Betoni ja jälkihoito rakennusselityksen mukaan
- Nykyisen lattiarakenteen purku siten että suunniteltu rakenne mahtuu rakenteeseen kokonaisuudessaan

Lämmönläpäisykerroin U      Reuna-alue 0.14 W/m<sup>2</sup> K  
Sisä-alue 0.13 W/m<sup>2</sup> K